



MAV 0921-5  
RE 10  
031018

**RE 10**

**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU JEDNOSTKI POKOJOWEJ RE 10



# RE 10


## Informacje ogólne

Jednostka pokojowa RE 10 działa jako wyświetlacz zewnętrzny i zawiera czujnik pokojowy dla F360P / F1240 / F1250 / ACVM 270 / VVM 300 / SMO 10. RE 10 może być wykorzystywany do odczytania i modyfikowania menu i wartości, które są dostępne na pompie ciepła/bojlerze elektrycznym/ module sterowania. Ze zintegrowanym czujnikiem pokojowym obliczone zasilanie rurociągu jest korygowane z pompy ciepła/ bojlera elektrycznego w taki sposób, że temperatura w pomieszczeniu może być utrzymywana na stałym poziomie.

## Zawartość

- 1 x Wyświetlacz
- 1 x Przyłącze T, RJ 45, modułowe
- 1 x Kabel modułowy 3 m
- 1 x Kabel modułowy 15 m
- 1 x Eliminatory baterii do instalowania w pomieszczeniach (230 V AC / 12 V DC 6 W)
- 1 x Czujnik temperatury (już zamontowany na karcie wyświetlacza)

## Wymiary

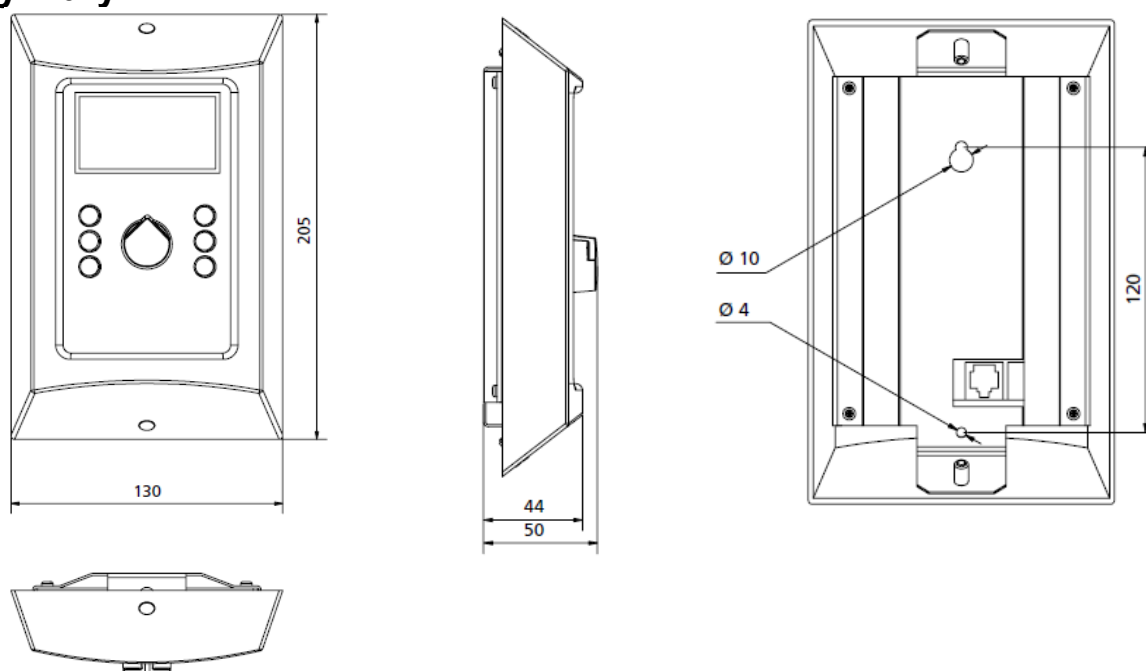

## Podłączenie

RE 10 należy montować zgodnie ze schematem ogólnym na dole strony:

### Uwaga!


*Przed wykonywaniem pracy pod osłonami przykręconymi śrubami należy sprawdzić czy pompa ciepła/bojler elektryczny/moduł sterowania są odłączone od zasilania elektrycznego.*

Dostarczone kable modułowe nie zależą od określonego przyłącza modułowego ale można je przesunąć dożądanego miejsca na złączu T.

1. Otworzyć plastikową pokrywę i podłączyć kabel modułowy między X1 na przyłączu T i wolnym przyłączu modułowym w F360P / F1140 / F1240 / F1250 / ACVM 270 / VVM 300 / SMO 10 (pokazane na obrazku na następnej stronie).
2. Następny kabel modułowy podłączyć między X2 na złączu T i dowolnym złączu modułowym na RE 10 (patrz obrazek z prawej). Kabel modułowy może zostać podłączony od spodu lub od tyłu.  
W celu uproszczenia podłączania pokrywę wyświetlacza można odkręcić zgodnie z "Alternative sensor positioning" (alternatywna pozycja czujnika) w następnym zapisie.
3. Eliminatory baterii podłączyć do X3 na przyłączu T i zamknąć plastikową pokrywę.
4. Eliminatory baterii podłączyć do gniazdka elektrycznego.

## Schemat ogólny


## RE 10 (strona tylna)

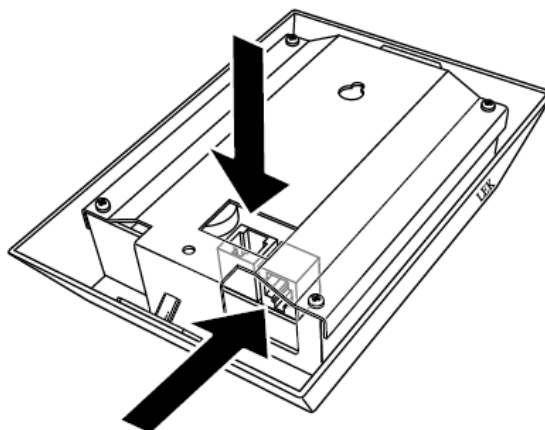


### Uwaga!

*Wszystkie połączenia elektryczne pod zamocowanymi śrubami pokrywami muszą być wykonane przez uprawnionego elektryka.*


*Instalacja elektryczna i okablowanie muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

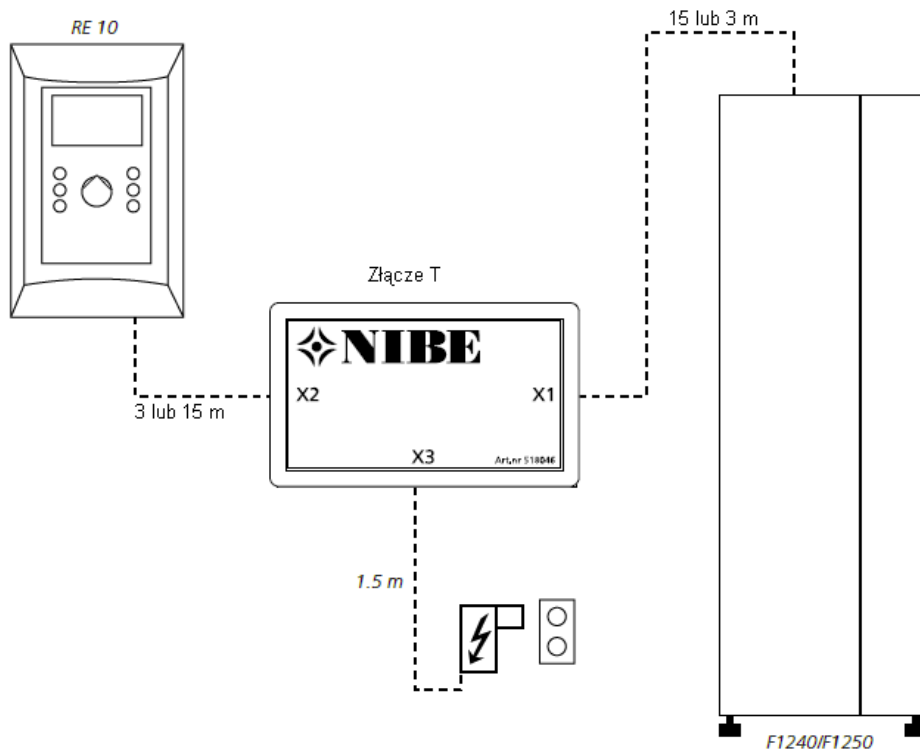


F1140/F1150

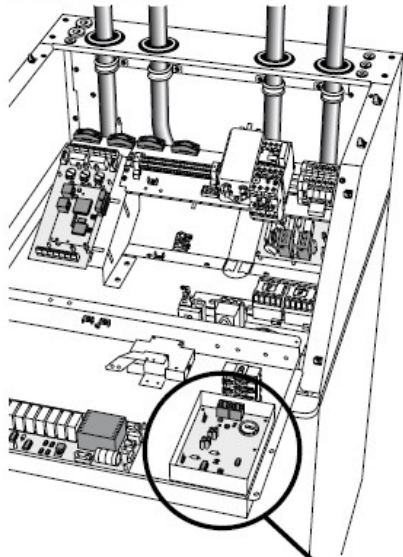


F1240/F1250

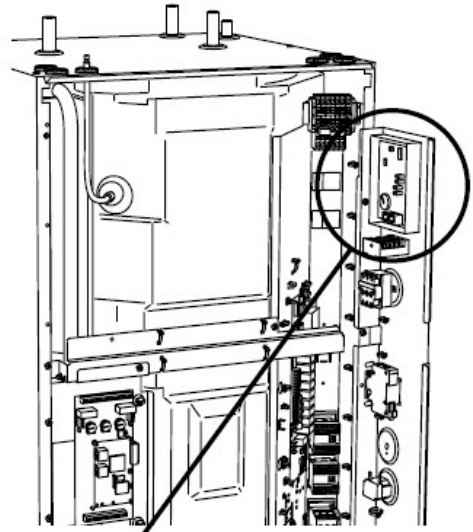


Przełączniki modułowe

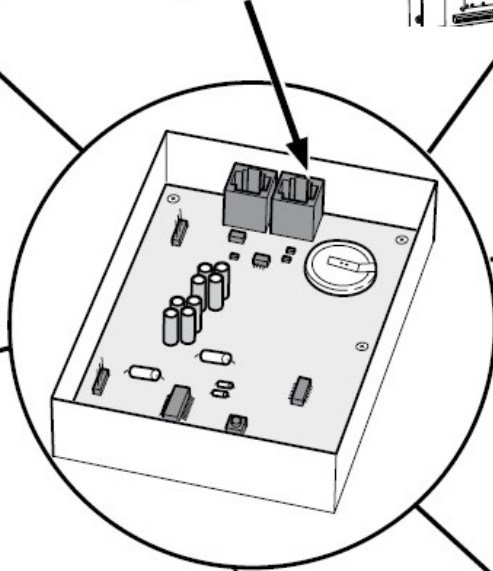


60P

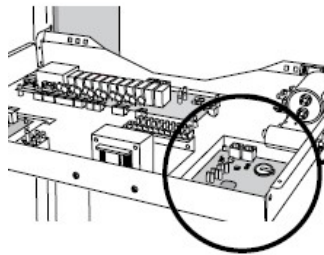


SMO 10

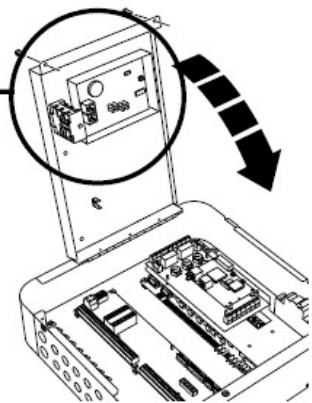

VVM 300

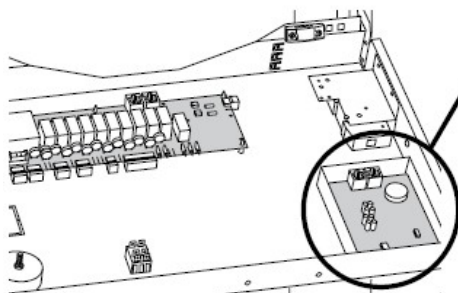


ACVM 270

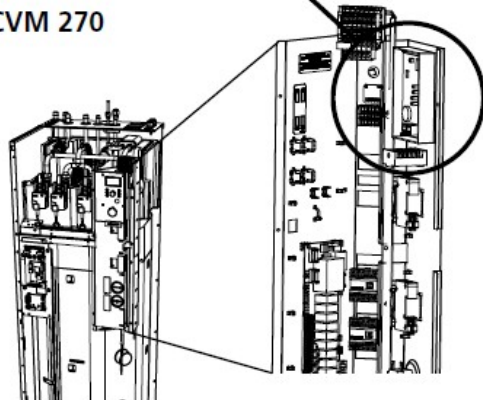

## Alternatywna pozycja czujnika

RE 10 posiada zintegrowany czujnik temperatury pokojowej. Można do niego podłączyć kabel i ustawić w innym miejscu jeśli ktoś życzy sobie aby temperatura pokojowa była mierzona w bardziej reprezentatywnym miejscu w domu.

1. Poluzować dwa wkręty przytrzymujące plastikową pokrywę.
2. Odkręcić cztery wkręty z tyłu jednostki pokojowej.
3. Wyjąć zamontowany na zacisku sprężynującym J3 czujnik i podłączyć nowy kabel.

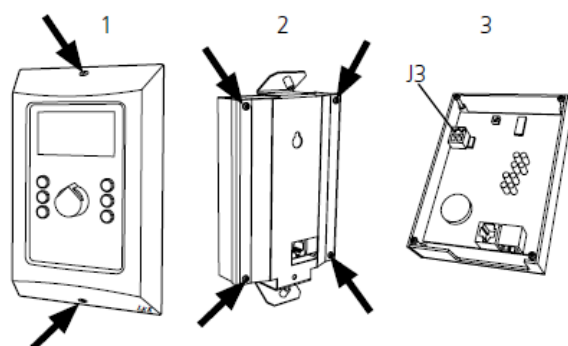

**Uwaga!**

*Instalacja elektryczna i okablowanie muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

## Ustawienia

- W menu 8.1.1 wybrać „Service” (obsługa) aby uzyskać dostęp do menu 9.0 i podmenu.

### O F3650P

- W menu 9.1.4 wybrać “Room unit” (jednostka pokojowa) a udostępnione zostanie menu 6.0. Ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia itp. można wybrać w podmenu 6.0. (więcej informacji znajduje się w MOS dla 360P).

### O F1140/F1150/F1240/F1250

- W menu 9.2.6 wybrać “On” (włączony), “Room unit” (jednostka pokojowa) w menu 9.2.18 a udostępnione zostanie menu 6.0. Ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia itp. można wybrać w podmenu 6.0. (więcej informacji znajduje się w MOS dla 1140/1150/1240/1250).

### O ACVM 270

- W menu 9.3.5 wybrać “On” (włączony) aby uruchomić RE 10.
- W menu 9.3.6 wybrać “RE10” a udostępnione zostanie menu 6.0. Ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia itp. można wybrać w podmenu 6.0. (więcej informacji znajduje się w MOS dla ACVM 270).

### O SMO 10/VVM 300

- W menu 9.3.4 wybrać “On” (włączony) a udostępnione zostanie menu 6.0. Ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia itp. można wybrać w podmenu 6.0. (więcej informacji znajduje się w MOS dla SMO 10 / VVM300).

**(AT)** **KNV Energietechnik GmbH**, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling  
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

---

**(CH)** **NIBE Wärmetechnik AG**, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen  
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

---

**(CZ)** **Druzstevni zavody Drazice s.r.o.**, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou  
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

---

**(DE)** **NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle  
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

---

**(DK)** **Vølund Varmeteknik**, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk  
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

---

**(FI)** **NIBE – Haato OY**, Valimotie 27, 01510 Vantaa  
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

---

**(GB)** **NIBE Energy Systems Ltd**, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG  
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

---

**(NL)** **NIBE Energietechnik B.V.**, Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)  
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

---

**(NO)** **NIBE AB**, Fekjan 15F, 1394 Nesbru  
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibe-villavarme.no

---

**(PL)** **NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK  
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

---

**NIBE AB Sweden**, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd  
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.eu

